


KASUTUSKOHAD:

- ✓ Vee- ja kütetorud
- ✓ Jahutustorud
- ✓ Kanalisatsioonitorud
- ✓ Ventilatsioon
- ✓ Elektri kaablid
- ✓ Sprinkleritorud
- ✓ Ülerõhumõõtur
- ✓ Ventilatsiooniseade IVL-1

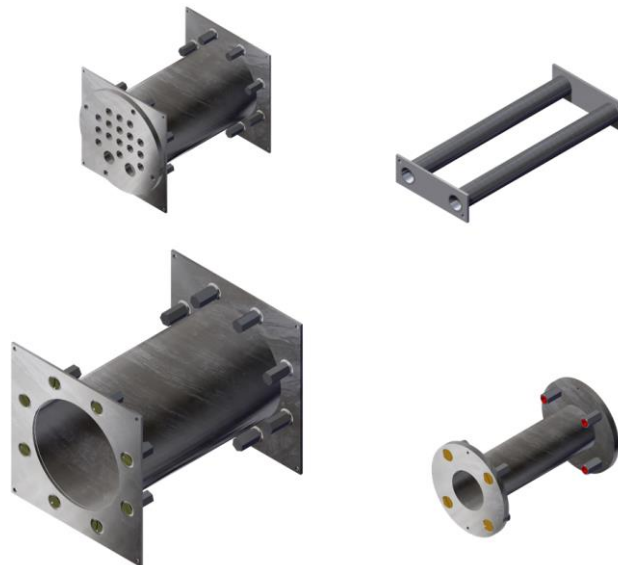

Liiniläbiviigud:

Temeti liiniläbiviigud on mõeldud betoontarindite gaasikindlaks läbimiseks torude, kanalite või elektri kaablitega.

Läbiviigud sobivad torude ja kaablite levinumate mõõtude jaoks. Elektri- ja toruläbiviigud on varustatud keermetega sulgemiskorkide ja kaablitopendite tarvis.


Otstarbekohased tüübikinnitusega läbiviigud võimaldavad varjendis säilitada ülerõhu ja tagada ruumi gaasikindluse. Lisaks kaitsevad läbiviigud varjendit välise surve ja lööklaine eest.

Omadused:


- Valmistatud keeviskonstruktsioonina
- Standardmõõtmed sobivad 300–400 mm paksusele seinale
- Läbiviigu mõlemas otsas on äärik
- Gaasi- ja rõhukindel
- Saab varustada killukaitsega
- 160 mm läbiviigule saab paigaldada tuletõkesti Roihu
- Kaabliläbiviigu kaaned vastavad killukaitse nõuetele
- Projekteeritud kasutusaeg vähemalt 50 aastat (ametlik nõue)
- Seadmealuste juurde saab vajadusel paigaldada nihutusmooduli

Läbiviigud on kuumtsingitud vastavalt standardile SFS-EN ISO 1461.

Liiniläbiviigud ja nende põhimõõtmed:

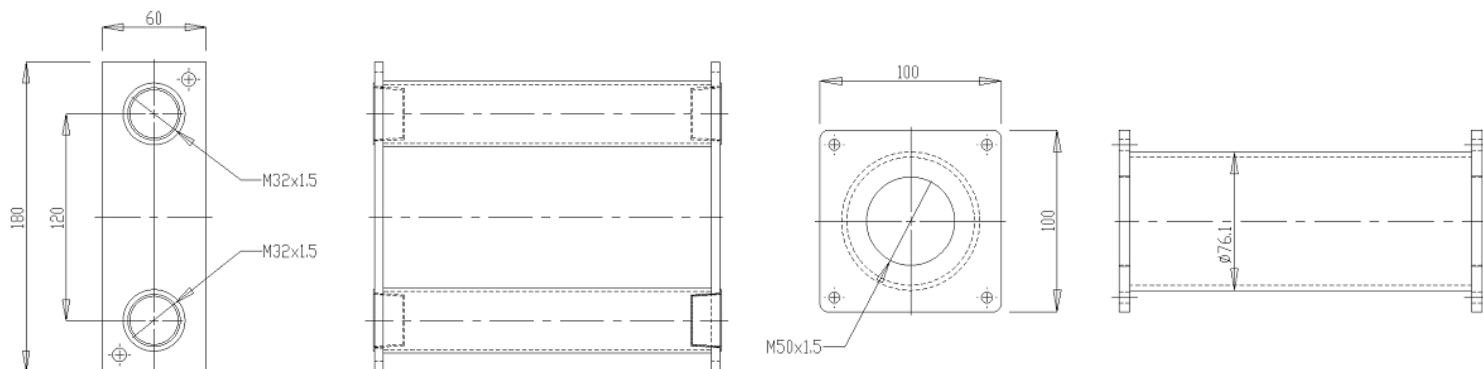


Sprinkleriläbiviigud ja nende põhimõõtmed:

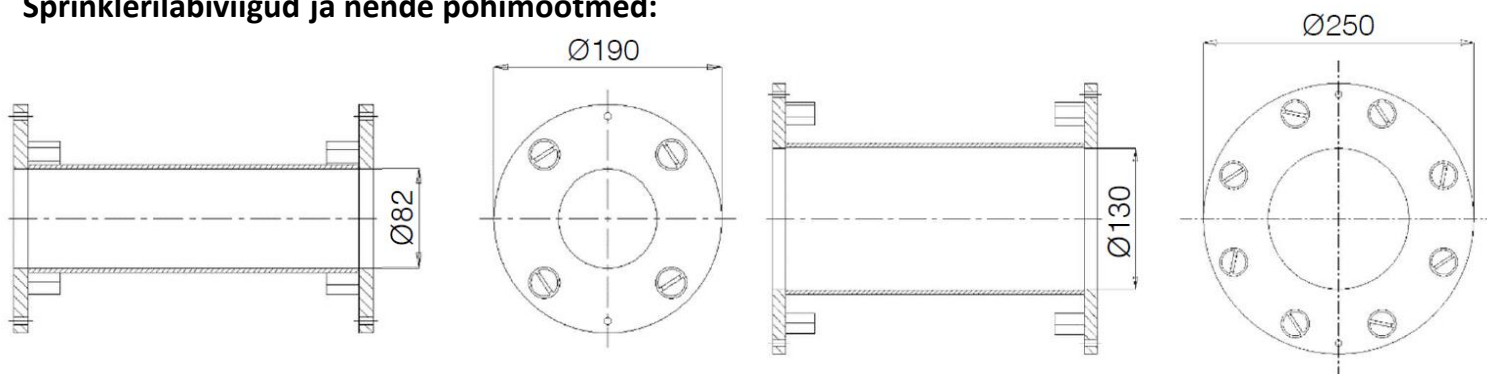


Toruläbiviigud ja nende põhimõõtmed:

Läbiviik	A	B	C	D	IS-1s
LP-1/160	240	240	Ø 160	Ø 205	5,1 kg
LP-1/200	315	315	Ø 210	Ø 267	9,1 kg
LP-1/250	360	360	Ø 263	Ø 319	13,8 kg
LP-1/300	410	410	Ø 310	Ø 371	19 kg
LP-1/400	515	515	Ø 405	Ø 479	37,1 kg
LP-1/500	Ø 610	-	Ø 500	Ø 580	56 kg
LP-1/400x200	520	320	400 x 200	460 x 260	22,8 kg
LP-1/500x300	598	398	500 x 300	550 x 350	42 kg

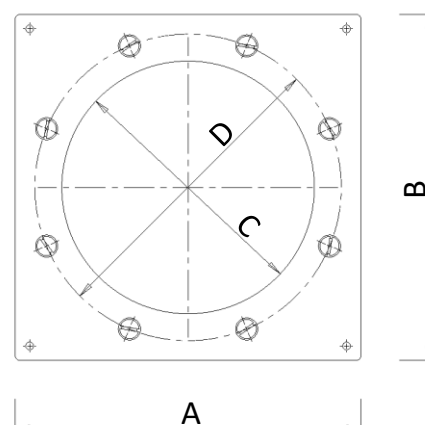


Kaabli läbiviigu SJ-150 kaane valimine:


Kaane tüüp	Aukude arv	Kaabli Ø mm	Topend
Kaas 1	16 kpl M20 2 kpl M32	9 - 13 mm 14 - 21 mm	M20 M32
Kaas 2	9 kpl M25 2 kpl M40	11 - 16 mm 19 - 27 mm	M25 M40
Kaas 3	4 kpl M40	19 - 27 mm	M40
Kaas 4	3 kpl M25 1 kpl M40 1 kpl M50 1 kpl M63	11 - 16 mm 19 - 27 mm 24 - 35 mm 32 - 42 mm	M25 M40 M50 M63




Kaas 1



Kaas 2



Kaas 3



Kaas 4

Ettevalmistus läbiviigu paigaldamiseks enne valutööd

Läbiviigud on valmistatud tugevast materjalist ega vaja hoiustamiseks lisameetmete rakendamist. Veenduge, et läbiviigu äärikud ja sisepind ei saaks kahjustada ega saastuks. Ärge eemaldage äärikute lamepeakruvisid paigaldamise või valutöö ajal.

Raketisse paigaldamine

Läbiviigud saab kinnitada raketise külge äärikutes olevate avade kaudu, kasutades naelu või kruvisid.

Raskemad läbiviigud võivad vajada lisatuge. Sarrust ei tohi keevitada läbiviigu ääriku või toru külge, kuna see võib kahjustada läbiviigu

kuumtsingitud pinda. Kui keevitamine on vajalik, tuleb selleks kasutada tõsteaasa.

Hooldamine

Läbiviigud on vastupidavad ja pika kasutusajaga. Nende hooldamine piirneb ava kuivana hoidmise ning tolmu ja mustusest puhastamisega.

